


Suivi de la concentration en O₂


— Sartrouville O2 (mg/l) — Méricourt O2 (mg/l) — Alfortville O2 (mg/l) — Colombes O2 (mg/l)
 — Bougival O2 (mg/l) — Andrésy O2 (mg/l) — Meulan O2 (mg/l) — Pluie

Minimum observé	
Alfortville : 7,1 mg/l	Sartrouville : 5,7 mg/l
Colombes : 3,4 mg/l	Meulan : 3 mg/l
Bougival : 6 mg/l	Méricourt : 4,6 mg/l
Andrésy : 2,8 mg/l	

Débit et température de la Seine	
Débit à Paris Austerlitz:	100 m ³ /s
Température à Andrésy :	21,8 °C

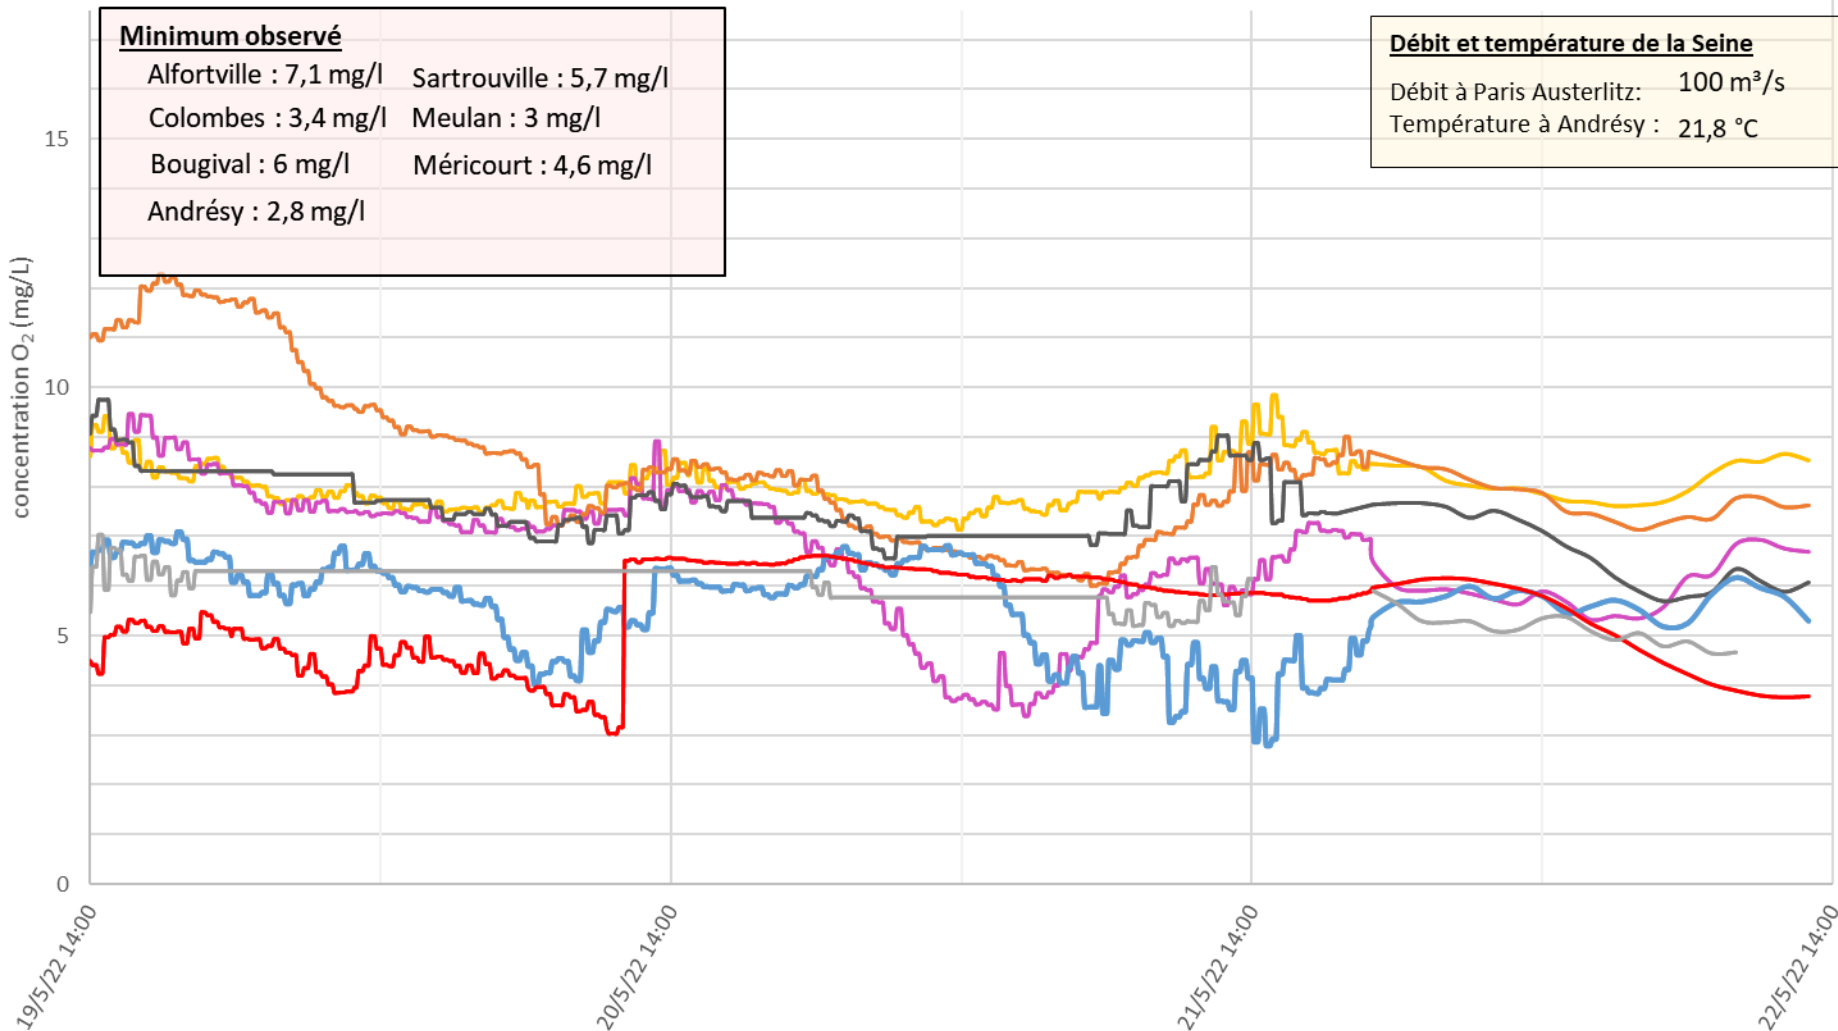

Implantation des points de mesure O₂

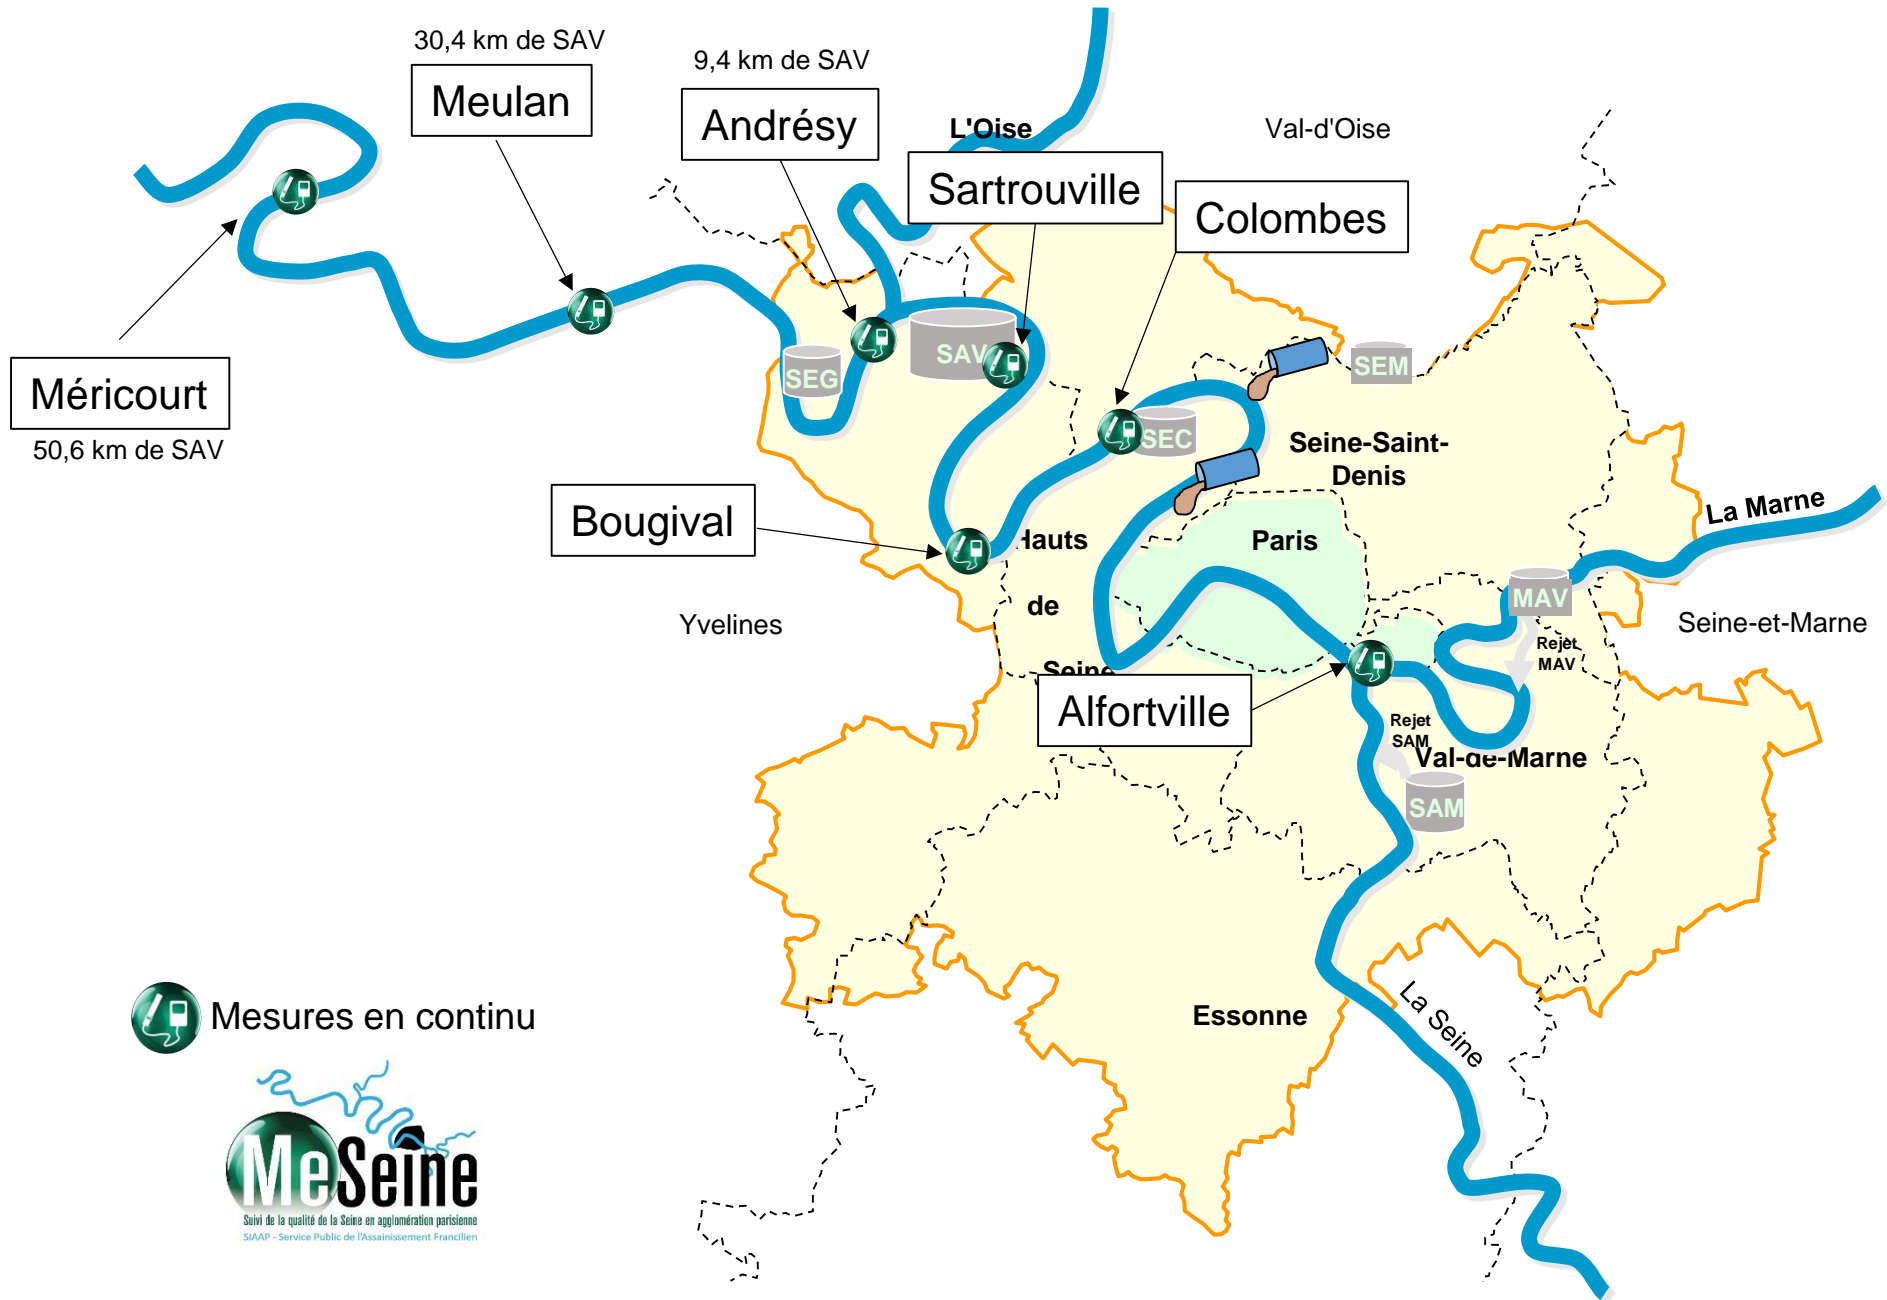

 Mesures en continu

